

STAROSTA OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock

SAB.6743.623.2015.PT.

Otwock 2015.06.10

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A,
20-340 Lublin

Zaświadczenie
o nie wniesieniu sprzeciwu

Odpowiadając na zgłoszenie z dnia 28 maja 2015 roku dotyczące **przebudowy sieci elektroenergetycznej SN – 15 kV – wymiana stanowiska słupowego na dz. nr ew. 511/6, 511/8 obr. Celestynów gmina Celestynów** informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

nie wnoszę sprzeciwu
na wykonanie robót objętych zgłoszeniem.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 roku).

W przypadku nie rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem w terminie 2 lat od daty ich rozpoczęcia określonej w zgłoszeniu, niniejsze pismo traci ważność.

Otrzymują:


1. Pan Piotr Frelek - pełnomocnik PGE
2. Gmina Celestynów


Z UP. STAROSTY
mgr inż. Paweł Rupniewski
WICESTAROSTA

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Celestynów
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku
3. a/a


PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:	 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin
Tytuł projektu:	Przebudowa sieci elektroenergetycznej (Wymiana słupa linii napowietrznej SN 15kV)
Adres obiektu:	Celestynów ul. Wrzosowa dz. 511/6, 511/8 gm. Celestynów
Faza projektu:	Projekt budowlany
Branża:	Elektryczna
Projektant:	mgr inż. Piotr Prolek  UPRAWNIENIA BUDOWLANE do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 1002/20083/11/WCE/13
Miejscowość i data:	Otwock, wrzesień 2014

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI


- 1. Dokumenty formalno-prawne**
- 2. Projekt zagospodarowania terenu**
- 3. Opis techniczny i część rysunkowa**
- 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

1. Dokumenty formalno-prawne

Inwestor:	 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin
Tytuł projektu:	Przebudowa sieci elektroenergetycznej (Wymiana słupa linii napowietrznej SN 15kV)
Adres obiektu:	Celestynów ul. Wrzosowa dz. 511/6, 511/8 gm. Celestynów
Faza projektu:	Projekt budowlany
Branża:	Elektryczna
Projektant:	 MUR INŻ. TŁOŁY FIOLEK UPRAWNIENIA BUDOWLANE w projektowaniu, kierowaniu robotami budowlanymi i nadzorowaniu w szczególności instalacyjnej w zakresie projektowania, wykonania i nadzoru elektrycznych i elektroenergetycznych MAZ/0603/PW/OE/13
Miejscowość i data:	Otwock, wrzesień 2014

- warunki usunięcia kolizji nr GR/PP/RM/3985/2014 z dnia 2015-03-16
- uzgodnienie trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Otwocku
- decyzja lokalizacyjna zezwalająca na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
- oświadczenie projektanta
- uprawnienia budowlane
- zaświadczenia o przynależności do PIIB i ubezpieczeniu OC

Warszawa dnia 16.03.2015r.
GR/PP/RM/3985/2014

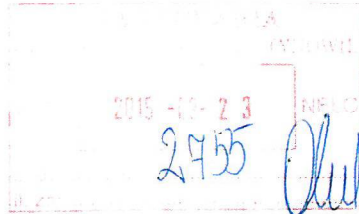


R16k
23. III. 2015

Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z złożony w dniu 02-03-2015r. określa się następujące warunki odtworzenia sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z: budową nawierzchni drogowej na drodze gminnej.

1. Miejsce występującej kolizji: działka nr 511/6 obręb 1 przy ul. Wrzosowej w miejscowości Celestynów.
2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną budową będące własnością Spółki:
 - a) Stanowisko słupowe linii napowietrznej SN – 15 kV typu 3 x AFL 35 mm².
 - b) Stanowisko słupowe linii napowietrznej nN – 0,4 kV typu AL4 x 50 mm².Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.
4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:
 - a) odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: linii napowietrznej 15 kV i 0,4 kV.
Istniejące stanowiska słupowe przestawić w nowe, niekolidujące miejsca.
 - b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych,
 - c) uzgodnić dokumentację projektową w PGE Oddział Warszawa w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
 - d) uzyskać pozwolenia na budowę odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
 - e) spowodować ustanowienie własnym kosztem i staraniem dla nieruchomości, na których zostaną usytuowane urządzenia elektroenergetyczne 15 kV służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Służebność powinna być ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreślony. Przy ustanowieniu służebności przesyłu na nieruchomości, integralną częścią aktu notarialnego jest załącznik graficzny z określeniem terenu nieruchomości objętego służebnością.
 - f) służebność powinna obejmować nieodpłatne udostępnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak również do zapewnienia dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na nieruchomości w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu, modernizacji, rozbudowy. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebność przesyłu wzdłuż linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej. Powyższa służebność będzie polegała na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 1 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostępu do niej (prawo dojścia i dojazdu), wraz z niezbędnym sprzętem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodów, jak również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń elektroenergetycznych.
 - g) odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - h) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) pokryć koszty demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,

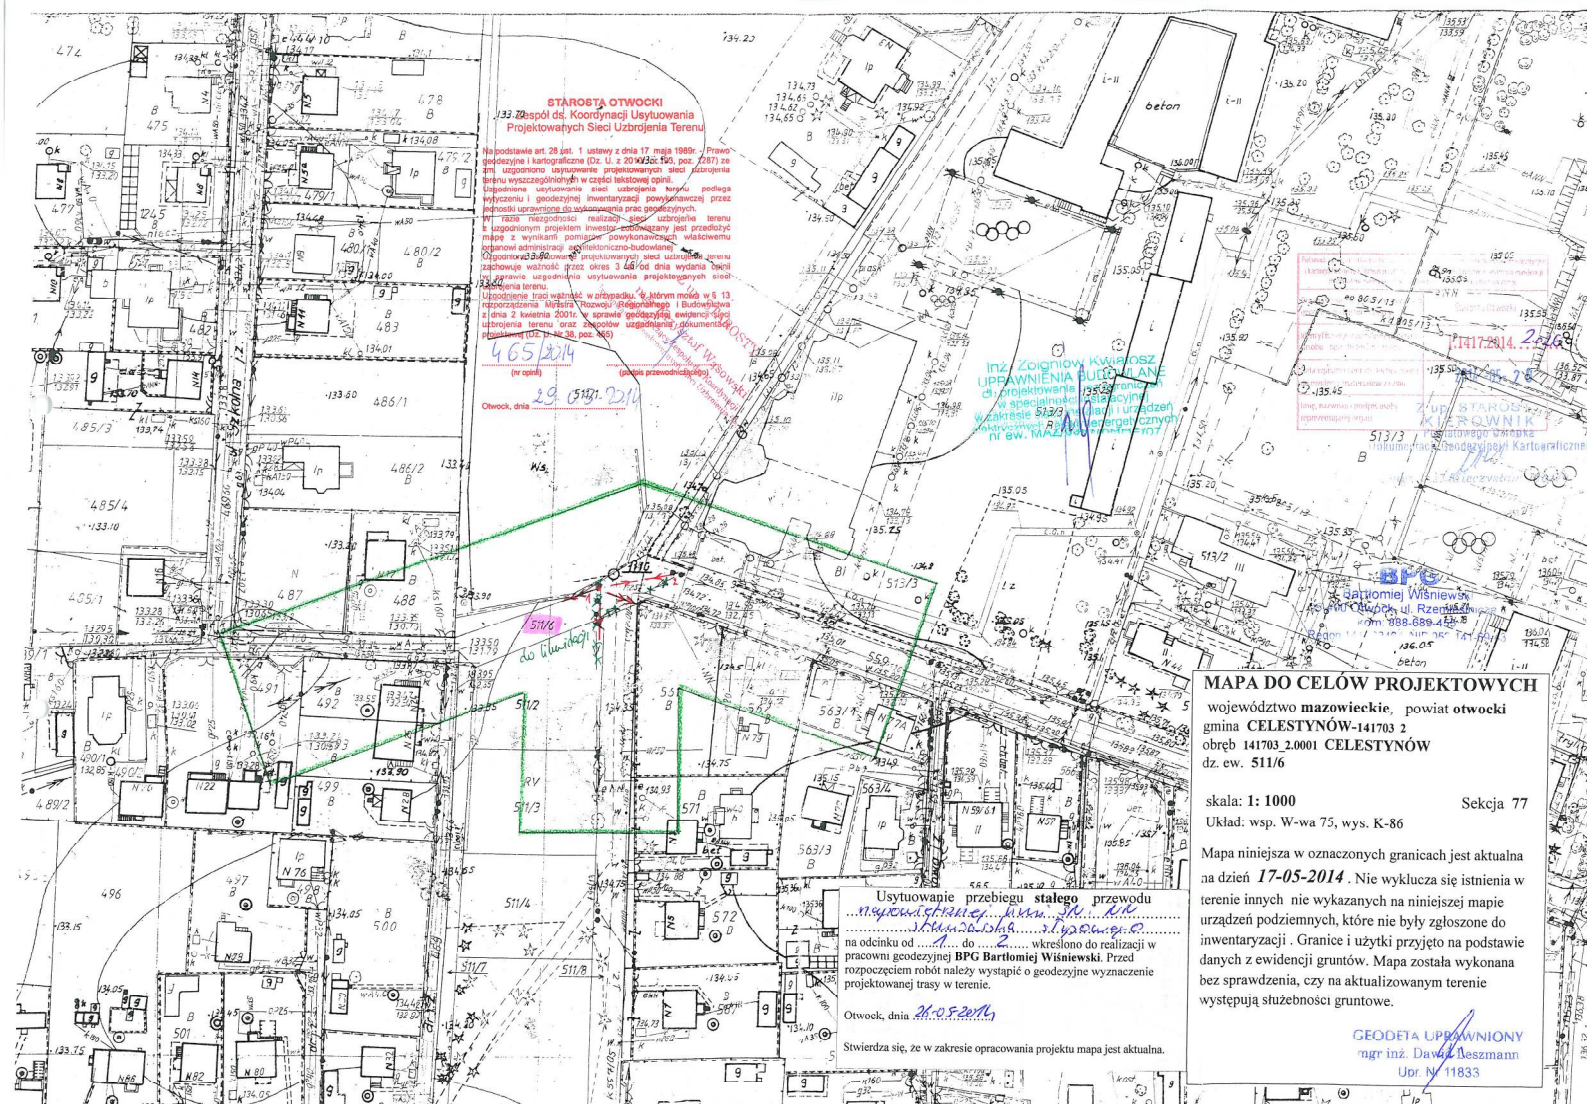

RIGK.7230.49.2015

DECYZJA Nr 273/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa sieci elektroenergetycznej (wymiana słupa linii Sn 15 kV) w Celestynowie przy ul. Wrzosowej, dz. 511/6, 511/8

zezwalam

Na lokalizację urządzeń elektroenergetycznych objętych warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 16.03.2015 r.

Niniejsza decyzja stanowi prawo do dysponowania nieruchomością przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin na cele budowlane i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie.

Uzasadnienie

Wyrażenie zgody na lokalizację urządzeń elektroenergetycznych w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej (wymiana słupa linii Sn 15 kV) w Celestynowie przy ul. Wrzosowej, dz. 511/6, 511/8 jest zgodne z Warunkami Usunięcia Kolizji z dnia 16.03.2015 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

1) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:

- a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia;
- d) trzymanie urządzenia należy do jego posiadacza.

2) jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia obiektu/urządzenia koszt tego ponosi:

- a) zarządca drogi, gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zachowując dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne obiektu/urządzenia;

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane - Dz. U. Nr 93, poz. 888), oświadczam, że projekt budowlany:

**Przebudowa sieci elektroenergetycznej
(Wymiana słupa linii napowietrznej SN 15kV)**

w miejscowości

Celestynów ul. Wrzosowa dz. 511/6, 511/8

gm. Celestynów


opracowany na zlecenie i rzecz Inwestora

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin

**został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami wiedzy
technicznej**

18.05.2015

mgr inż. Piotr Kulek
UPRAWNIENIA PROJEKTOWANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
144210603/PWCE/13



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 416 /13 /E

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.) , po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Sebastian Frelek
magister inżynier
ur. dnia 19 listopada 1979 roku w Otwocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0609 /PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:


- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- 3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- 4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- 5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę do:

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

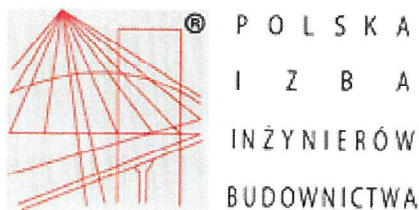

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GV9-7UA-79J *

Pan PIOTR SEBASTIAN FRELEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0046/14

adres zamieszkania ul. JAGIENKI 3, 05-402 OTWOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-19 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.