



SO ukł. TN-S

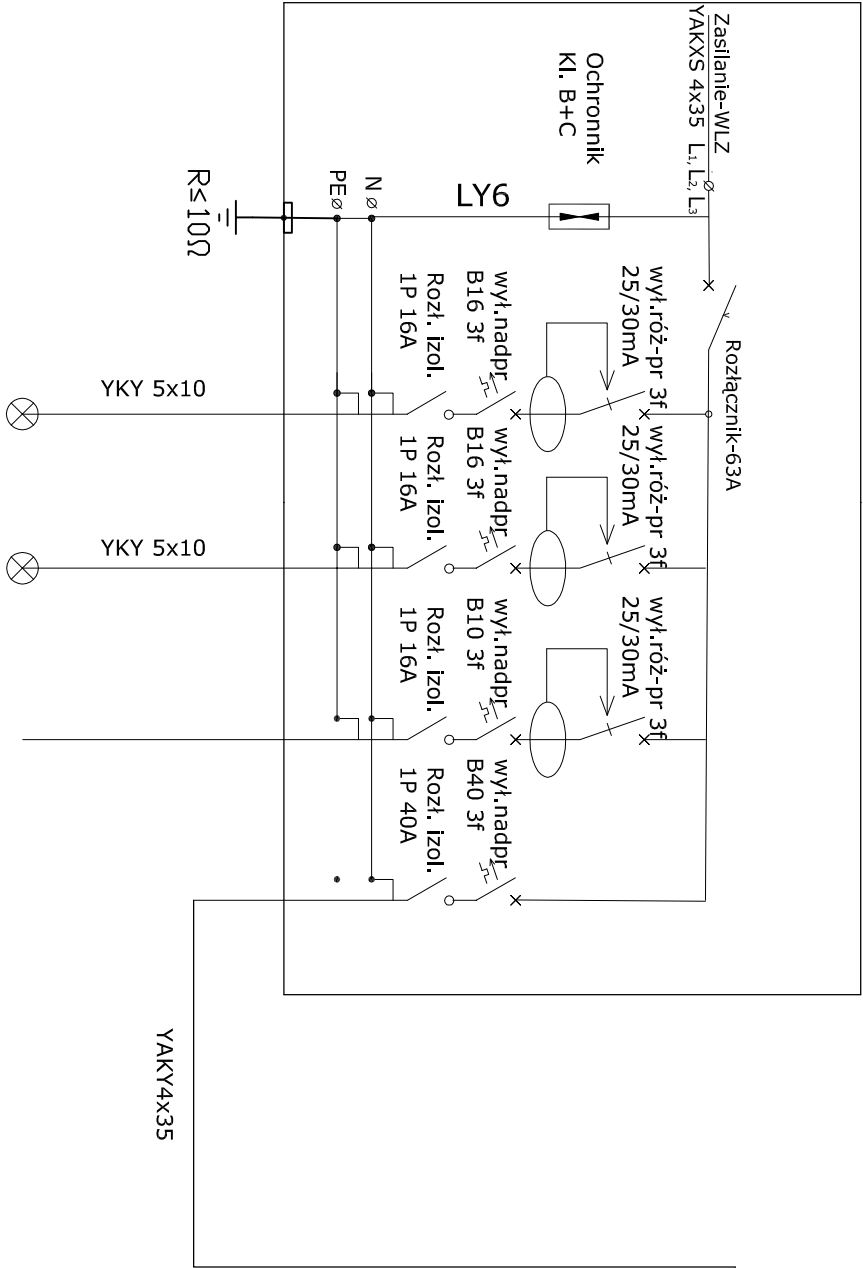

YKY 5x10 mm²	YKY 5x10 mm²	YKY 4x4 mm²	YKY 4x10 mm²
Zasilanie ośw. 1 strefa sl.nr 1,2,3	Zasilanie ośw., 2 strefa- sl.nr 4,5,6	Zasilanie sterowania zrąszaczy wg. oddzielnego projektowego	Zasilanie kontenera
6000	6000	1000	17000
6000	6000	1000	12500

R1-TN-S

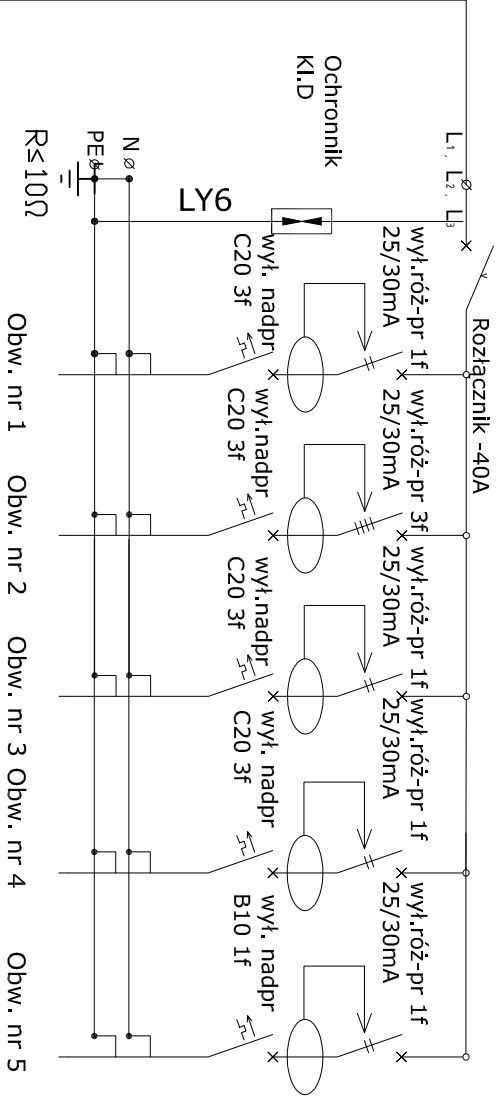

YAKY4x35	YKY 5x6	YKY 5x6	YKY 5x6	YKY 5x6	YKY 3x1,5
Zasilanie z rozdzielni SO	Kontener I	Kontener II	Kontener III	Kontener IV	Oświetlenie Zewnętrzne Kontenerów
Pz	17,000	4000	4000	4000	1000
Ps	12.500	3000	3000	3000	0,500
Kj	0,88				

PROJEKT BUDOWLANY			
Investycja	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE CELESTYNÓW "		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 79/4 obręb Głina, gmina Celestynów		
Temat rys.	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		Nr rys. E-1
Investor	 Gmina Celestynów ul. Reputka 3 05-430 Celestynów		
Projekt	PRB CONSULTING JAKOŚCIOWY BĄCZNIK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02		
Instalacje elektryczne		nr upr.	podpis
Projektował: mgr inż. Marek Kolatorowicz		SWK 0171/POOE/11	
Sprawdził: mgr inż. Zdzisław Wiącek		KI-14/99	